


空調用洗淨剤・水処理剤

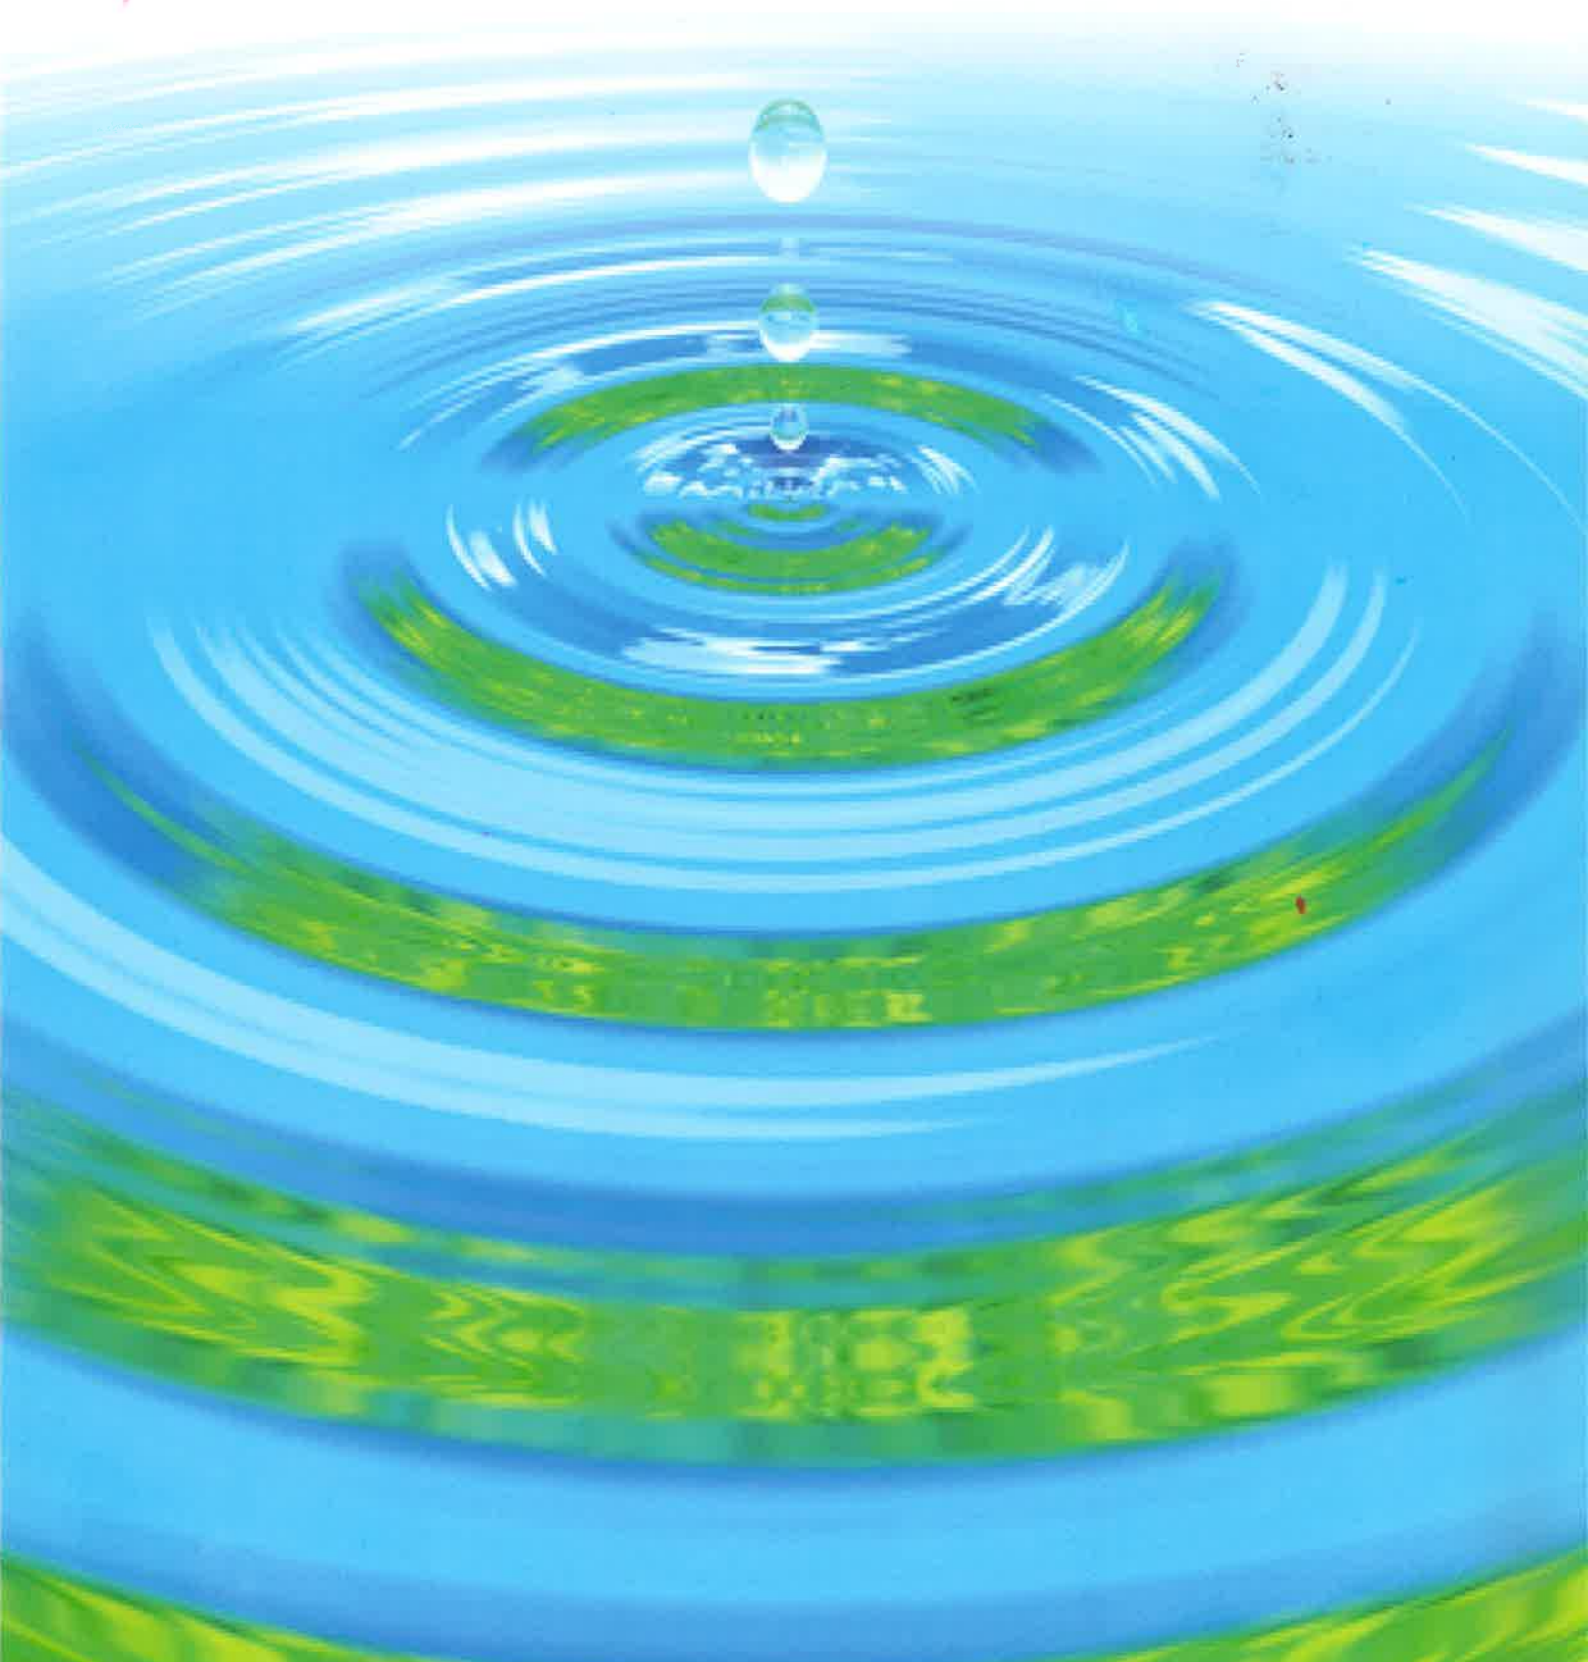

ハート化学株式会社

冷却水系統

荷姿	商品名	用途	性状	梱包	使用方法
	スケールカット No.13	カルシウム系 スケールに最適。 鉄錆の除去にも	酸性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	原液～10倍液にして 1～2時間循環洗浄
	スケールカット No.40	シリカ系スケール	酸性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	原液～5倍液にして 2～4時間循環洗浄
	スケールカット No.43	カルシウムとシリ カの混合スケ ールに最適	酸性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	原液～5倍液にして 2～4時間循環洗浄
	アクアビューター	軟質スケール、 レジオネラ、 藻の除去に使用	中性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	5～10倍液にして 1～2時間循環洗浄
	中和防錆剤	スケールカット用 中和防錆剤	アルカリ性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	スケールカットでの 洗浄後の中和
	スーパータッチ レスレジ	スケール、藻、 レジオネラ、 腐食の抑制	錠剤	一個	30RTに1個 冷却塔にそのまま投入 有効期間約3ヶ月
	レジモカット	藻、スライムの 除去、レジオネ ラの抑制	酸性 淡緑色 液体	1kg ポリビン 10kg・20kg ポリ缶	全保有水量に対し 300ppm,
	スケール セーブ10	スケール防止、 藻、スライムの 抑制、レジオネ ラの抑制等の 総合水処理剤	弱酸性 淡褐色 液体	20kg	薬注ポンプで連続注入 標準維持濃度 200 ml / l

冷温水系統

アルミフィン及び集塵機系統

荷姿	商品名	用途	性状	梱包	使用方法
	SS-17	冷温水用 防錆剤	アルカリ性 淡褐色 液体	1kg ポリビン 10kg・20kg ポリ缶	酸洗浄後に0.1%~ 0.3%を投入して1時 間循環
	スケールカット No.60	冷温水系統の洗 浄剤。 軟らかい鉄錆や スライムを除去	アルカリ性 淡褐色 液体	10kg ポリ缶	全保有水量の1~2% を投入、2週間~1ヶ 月循環した後、入れ 替え
	クリーンアップ No.1	室外機のフィン 洗浄に	酸性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	3倍~5倍液をスプ レー洗浄、その後水 洗
	クリーンアップ No.2	室内機のフィン 洗浄に使用	アルカリ性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	5~10倍液をスプ レー洗浄、その後水 洗
	クリーンアップ No.4	室内機のフィン 洗浄に使用。 No.2より経済的 な洗浄剤	アルカリ性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	5~10倍液をスプ レー洗浄又は浸漬、 その後水洗
	クリーンアップ No.5	室内機のフィン 洗浄や空気清浄 機の洗浄に使用。	アルカリ性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	5~10倍液をスプ レー洗浄又は浸漬、 その後水洗
	クリーンアップ No.8	室内機のフィン 洗浄に最適、 泡ギレの良い 洗浄剤	アルカリ性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	5~10倍液をスプ レー洗浄又は浸漬、 その後水洗
	クリーンアップ NA	室外機、室内機 のフィン洗浄に 使用。	中性 無色透明 液体	20kg ポリ缶	2~5倍液をスプレー 洗浄又は浸漬、その 後水洗

九州地域別洗浄剤使用割合

県名	市名	スケールカット	
		No.13	No.40
福岡県	福岡市	75	25
	北九州市	75	25
	豊前市	50	50
	久留米市	50	50
	大牟田市	30	70
佐賀県	佐賀市	50	50
	伊万里市、武雄市	25	75
	唐津市	70	30
長崎県	長崎市	75	25
	諫早市	20	80
	島原市	30	70
	佐世保市	75	25
熊本県	熊本市	20	80
	八代市	50	50
	水俣市	50	50
	荒尾市	30	70
大分県	大分市、別府市	70	30
	日田市	50	50
	中津市	70	30
	津久見市	75	25
宮崎県	宮崎市	75	25
	延岡市	50	50
	都城市	25	75
	日南市	75	25
鹿児島県	鹿児島市	25	75
	川内市、国分市	50	50
	指宿市	50	50
沖縄県	那覇市	100	0

※ 取り扱いの際はゴム手袋、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。

※ カタログ掲載以外の商品もございますのでお問い合わせください。

※ お客様のご要望にあった洗浄剤の開発も手がけておりますのでご相談ください。

※ その他の地区や地下水を使用されている場合は使用割合が変わりますのでご相談ください。



熊本県玉名郡南関町大字関町 1721-3

TEL 0968-53-3522

FAX 0968-53-3523

代理店・販売店